Наименование параметра и место отбора импульса	НПВ-2				
	Расход		Температура, давление	Давление	Давление
	отвод 1	отвод 2			
Прибор	Взлет ПП Д-213	Взлет ПП Д-213	-	Взлет ПП Д-213	Взлет ПП Д-213
Позиция	FE	FE	-	Jumo dTRANS p20	Jumo dTRANS p20

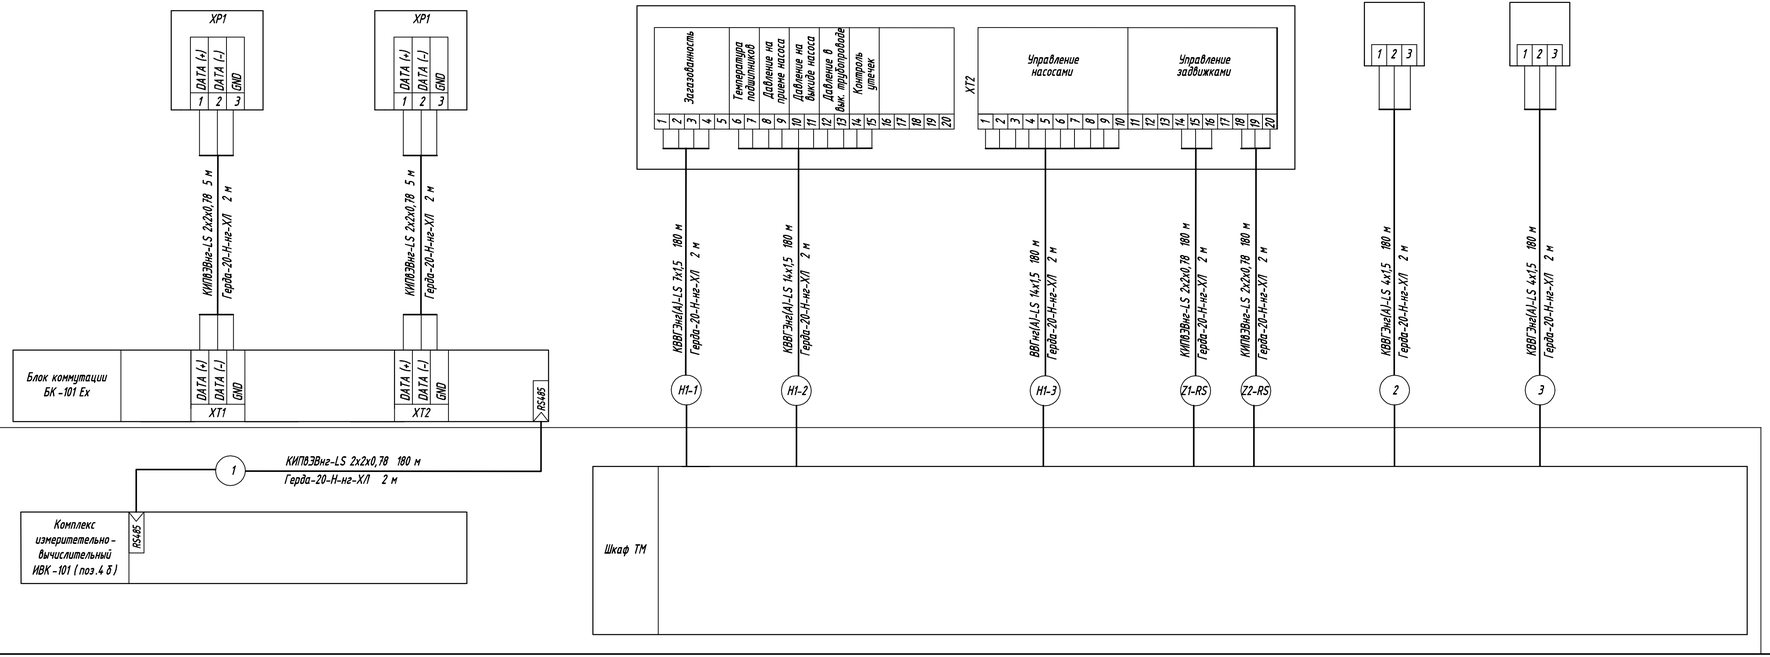

Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
	Кабель контрольный по ГОСТ 1508 - 78Е:		
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5	360	м
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5	180	м
	КВВГнг(А)-LS 14х1,5	360	м
	Металлорукав по ТУ:		
	Герда-20-Н-нг-ХЛ	20	м
	Кабель симметричный для интерфейса		
	КИПЛЭВнг(А)-LS 2х2х0,78	550	м

1. Позиции приборов и аппаратура указаны в соответствии с 81-15-С005-АК
2. Все металлические корпуса электрооборудования и электрических приборов, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ, глава.7.3. «Электроустановки во взрывоопасных зонах».
3. Длины проводов и кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, повороты и отходы .
4. Маркировку искробезопасного оборудования и соединительных кабелей выполнить в соответствии с требованием ГОСТ Р 51330.0-99.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Попов			23.06.15
Пров.					
ГИП		Васильченко			23.06.15
Н.контр.		Терентьева			23.06.15
Утв.		Бадушкин			23.06.15

81-15-А

Расширение НПВ ЦНС 180-85/75 кВт (2шт.) на ДНС-2 Западно-Асомкинского месторождения нефти

НПВ-2. Автоматизация

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схема внешних проводок

ООО "РосЭкспо"

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. 002235