



Тип электродвигателя	ВТ	В2Т	В3Т
ВАСО 2 (2. Турасполь)	880	930	1140
ВАСО 3 (2. Турасполь)	845	905	1120
ВАСО 4 (2. Лысьво)	1185	1300	1390

Масса, кг

1. Регулирование длины стержня поз. 2 производится центровкой внутреннею поверхностью коллектора по отношению к вентилятору. Зазор Н между коллектором и лопастями вентилятора должен быть одинаковой по всему периметру. Не допускается колебание величина зазор более 5 мм. После центровки гайки поз. 12 затянуть.
2. Каждый хомут поз. 5 прихватить электросваркой в двух местах к двигателю.
3. Залпости электродвигателя находится в соединительной коронке электродвигателя.

Поз	Наименование	Кол.
1	Привод вентилятора	1
2	Стяжка	8
3	Сектор	8
4	Шайба	1
5	Хомут	8
6	Хомут	32
7	Гайка	1
8	Болт М8х25	16
9	Болт М12х30	8
10	Гайка М8	16
11	Гайка М12	8
12	Гайка М16	16
13	Шайба пруж. 8	16
14	Шайба пруж. 12	8
15	Шайба пруж. 16	16


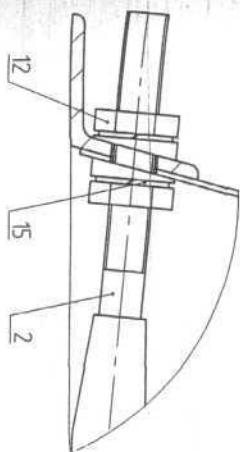


Дет.	Асс.	№ докум.	Подп.	Вари.
Рисунки	Кодик		09.03	
Провер.				
Т. контр.				
Исполн.	Получен		09.03	


Привод	АВГ.68МЧ
Монтажный чертёж	
Лист	Масштаб
1	1:20

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Лопасть	8
2	Ступица	1
3	Планка	16
4	Шпилька	32
5	Гайка М20	32
6	Шайба пружинная	32

Установка угли погасителей

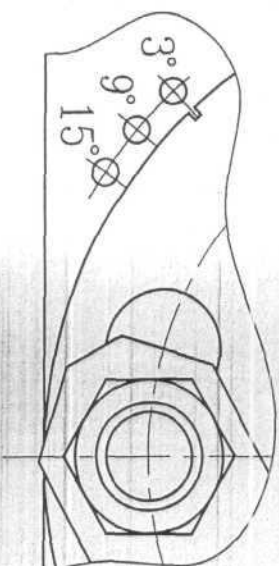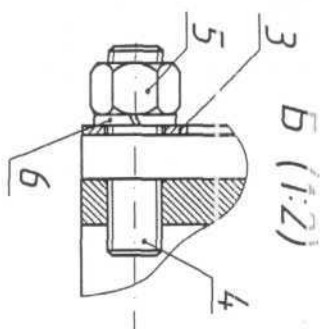

Наименование	Классификация
ЗВАЛ.28.00	У
-01	УХЛ

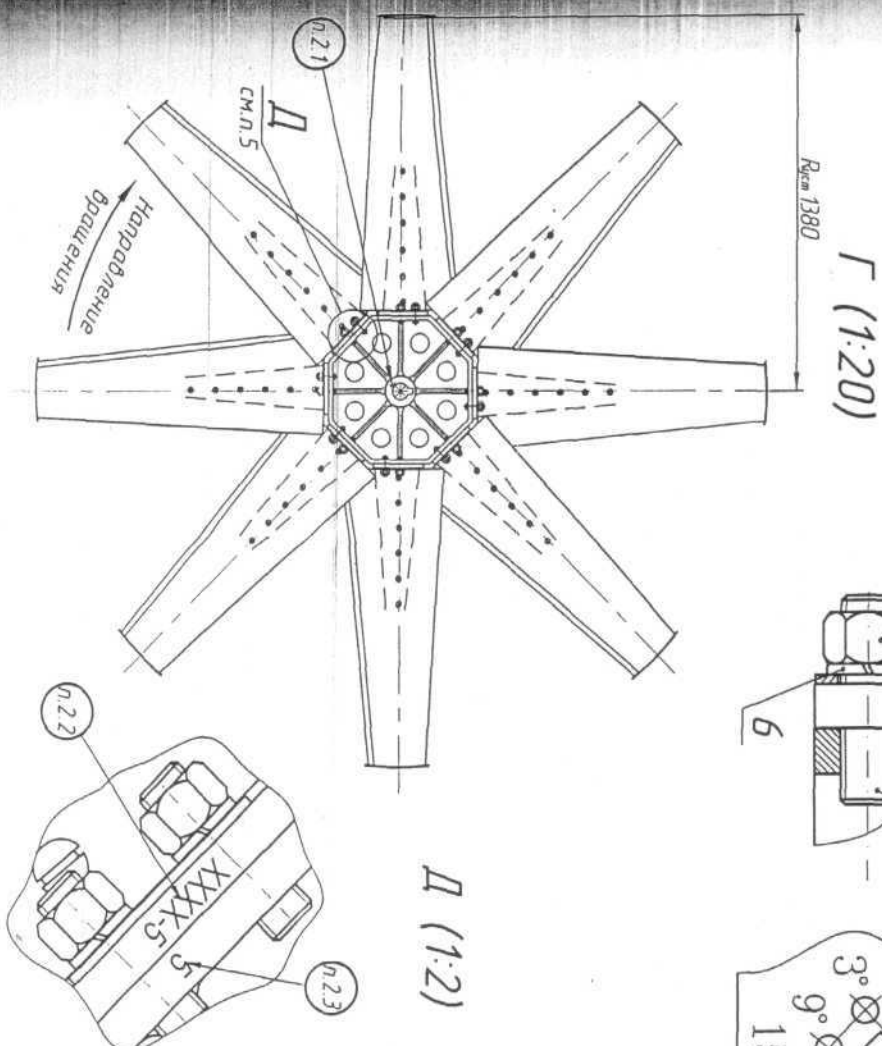


1. Колесо вентилятора статически балансировать на ножках. Допустимый остаточный дисбаланс 10/15 г/см. Балансирующие грузы установить на поверхность "А".
 2. Маркировать ударным способом после балансировки:
 - 2.1. Учетный номер колеса вентилятора.
 - 2.2. Учетный номер колеса вентилятора и через шпире порядковый номер лопастей колеса вентилятора.
 - 2.3. Порядковый номер лопасти в колесе вентилятора.
 - Высота знака маркировки 10...15мм. Глубина 0,3...0,5мм.
 3. На заводе-изготовителе произвести испытания по ТТ11-12.
 4. *Размеры для справок.
 5. При сборке колеса вентилятора порядковый номер лопасти должен совпадать номером на ступице.
 6. Угол поворота лопастей 3-15°.
 7. Момент затяжки гаек поз. 5 - от 14 до 16 кгм.
- код компл. 21-55 - У

код компн. 21-55 - 5
код компн. 21-56 - 5X77

[illegible]

2132.00 МЧ

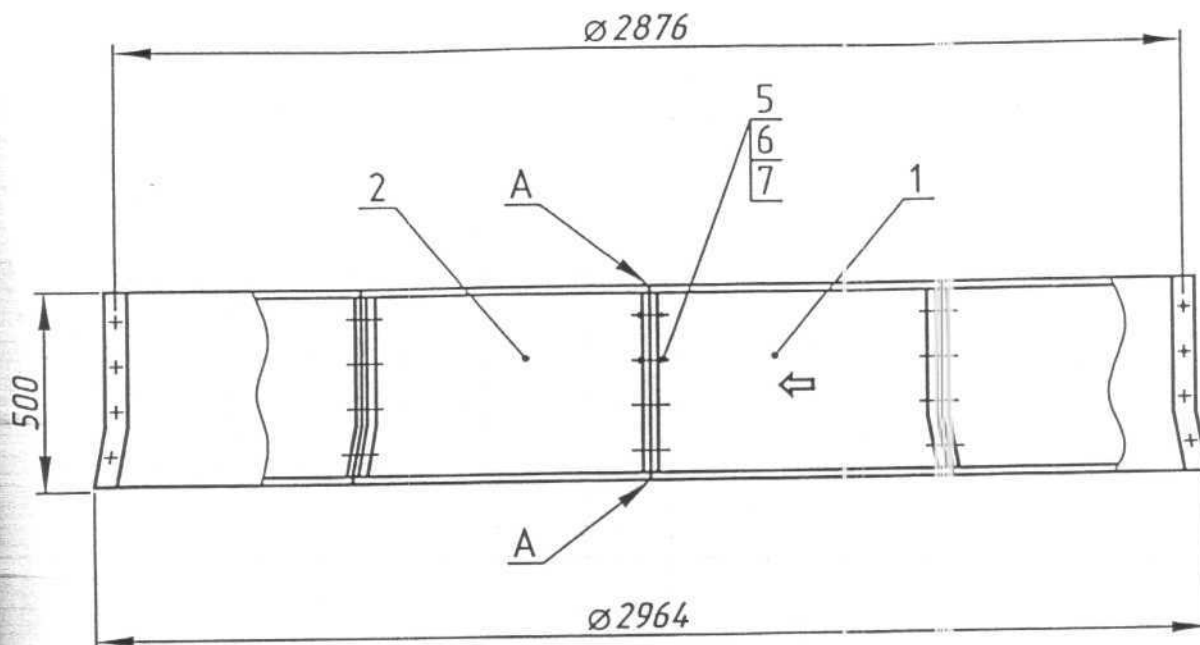

Поз.	Наименование	Кол.
1	Сектор	1
2	Сектор	7
5	Болт М12х30	32
6	Гайка М12	32
7	Шайба 12	64

1. Взамен болтов М12х30 можно применять болты М12х35.

2. В местах стыковки секторов коллектора "А" допускаются клиновидные щели шириной до 8 мм.

3. Размеры для справок.

2132.00 МЧ

Коллектор
Монтажный чертеж

Литера	Масса	Масштаб
	130,0	1:20
Лист		Листов 1
АО Таллинский Машиностроительный завод		

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Баранов		24.02
Пробер.		Паршев		04.02
И. Контр.		Ренин		

